

## Instrukcja obsługi i konserwacji

### Moduł standardowy

#### Informacje ogólne

##### Konserwacja

Bieżąca konserwacja centrali może być prowadzona przez osobę, która odpowiada za konserwację budynku.



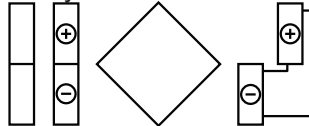





##### Częstotliwość przeglądów

Schemat prac serwisowych na następnej stronie obejmuje prace serwisowe i konserwacyjne w sekcjach funkcyjnych, które mogą wchodzić w skład centrali klimatyzacyjnej. Centrala zawiera jedną lub wiele sekcji funkcyjnych. Zainstalowane sekcje należy zaznaczyć na schemacie serwisowym. Częstotliwość przeglądów została wyliczona w oparciu o czas pracy wynoszący około 2000 roboczogodzin/12 miesięcy i zwykłą instalację do wentylacji komfortowej. W środowiskach o dużej zawartości pyłów w strumieniu powietrza nawiewanego i wywiewanego przeglądy centrali muszą być wykonywane w mniejszych odstępach czasu.

##### Części zamienne

Części zamienne i akcesoria do niniejszej centrali należy zamawiać za pośrednictwem najbliższego biura sprzedaży ENA WENT. Przy zamówieniu należy podać kod produktu. Kod znajduje się na oddzielnej tabliczce zawierającej dane urządzenia, umieszczonej na każdej sekcji funkcyjnej. Centrala posiada oddzielną listę części zamiennych.

## Schemat prac serwisowych

Sekcja funkcyjna	Co 3 miesiące Co 9 miesięcy	Co 6 miesięcy	Co 12 miesięcy	Wchodzi w skład instalacji
	Czynność	Czynność	Czynność	
Przepustnica Sekcja mieszania 	Kontrola wzrokowa	Czyszczenie	Czyszczenie Kontrola działania	
Filtr 	Kontrola spadku ciśnienia, ew. wymiana	Kontrola spadku ciśnienia, ew. wymiana	Kontrola spadku ciśnienia, ew. wymiana	
Wymiennik ciepła Obrotowy Płytkowy Baterie odzysku 	Kontrola wzrokowa Kontrola wzrokowa Kontrola wzrokowa	Czyszczenie Czyszczenie Czyszczenie	Czyszczenie i kontrola działania Czyszczenie i kontrola działania Czyszczenie i kontrola działania	
Nagrzewnica powietrza Nagrzewnica wodna Nagrzewnica el. 	Kontrola wzrokowa Kontrola wzrokowa	Czyszczenie Czyszczenie	Czyszczenie Czyszczenie	
Chłodnica powietrza Chłodnica wodna Chłodnica DX 	Kontrola wzrokowa Kontrola wzrokowa	Czyszczenie Czyszczenie	Czyszczenie Czyszczenie	
Zraszacz 	Kontrola wzrokowa	Czyszczenie	Czyszczenie Kontrola działania	
Tłumik 	Kontrola wzrokowa	Czyszczenie	Czyszczenie	
Wentylator 	Kontrola wzrokowa	Czyszczenie	Czyszczenie Kontrola działania	